


OZNACZENIE PROFILU:	
POZIOM PORÓWNAWCZY	353.00 m n.p.m.
	SPR Budynek oczyszczalni ścieków



RZĘDNA TERENU ISTN.	364.45									
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	362.95	362.50	362.40	362.60	362.70	363.00	364.50	362.79	362.94	363.00
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	362.89	362.44	362.34	362.54	362.64	362.94	362.94	362.79	362.94	363.00
RZĘDNA DNA WYKOPU	362.74	362.29	362.19	362.39	362.49	362.79	362.79	362.79	362.79	362.79
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI	7.50 60‰	6.35 15.7‰	9.4 21.35‰	5.6 17.95‰	35.3 8.50‰	0	0	0	0	0
ŚREDNICA, MATERIAŁ	stal szlachetna ø129x2mm L=64.43m									
ODLEGŁOŚCI	0.00	7.50	6.35	13.85	21.35	35.20	17.95	53.16	8.50	61.66
HEKTOMETRY	b. 0	5	6	13	21	35	17	53	8	61

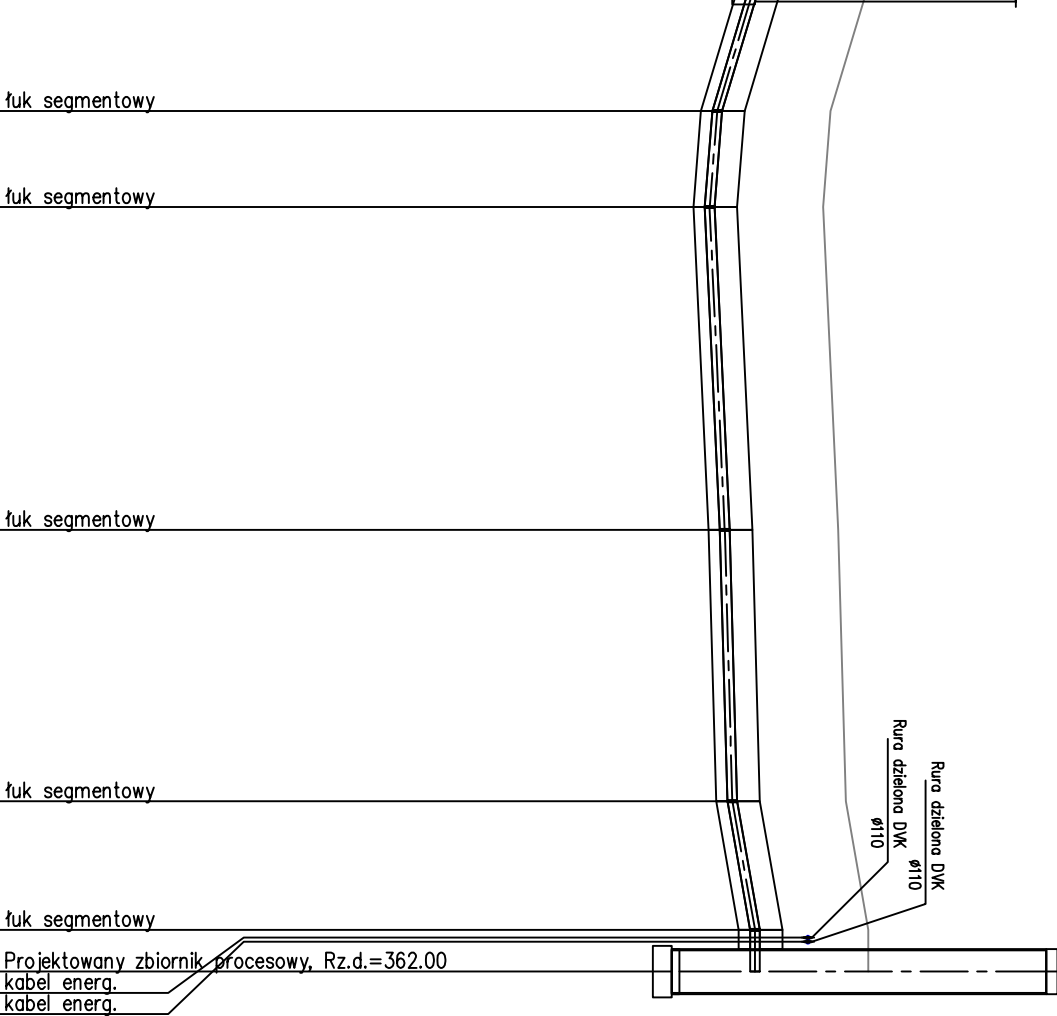


- UWAGA:**
1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
 2. Głębokość uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator",
 3. Wyrzeźniając wykonać odkrywkę w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości,
 4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezainwentaryzowanego, w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne,
 5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.

Inwestor:	GINA SOLINA
-----------	-------------

Adres:	ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLAŃCZYK
--------	---------------------------------

Projekt:	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOLINIE DO PRZEPUSTOWOŚCI Qsr.d=920m ³ /d
----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Lokalizacja:	SOLINA, DZIAŁKI NR EW. 113/2, 114/3
--------------	-------------------------------------



GEOKART - INTERNATIONAL
spółka z o.o.
35-113 Rzeszów, ul.Wiła Stwosza44

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
FINANSJA:	Branta	NR UPR.:	DATA:
Projektował:	SANITARNA	Upr.bud.Nr:	Podpis:
mgr inż. Iwona Rybak		Pdk/0082/PWOS/05	Marzec 2016
Sprawił:	SANITARNA	Upr.bud.Nr:	
mgr inż. Marcin Łaboj		Pdk/0175/OWOS/05	Marzec 2016
Opracował:	SANITARNA	Upr.bud.Nr:	
mgr inż. Ireneusz Górski			Marzec 2016

Faza: PROJEKT BUDOWLANY	Data opracowania:	Marzec 2015r.
Nazwa rysunku:	Skala rysunku:	1:100/500
PROFIL PODŁUŻNY – RUROCIĄG	Nr rys.:	10
SPRZĘŻ. POWIET. DO RUSZTU – nityfikacja		