










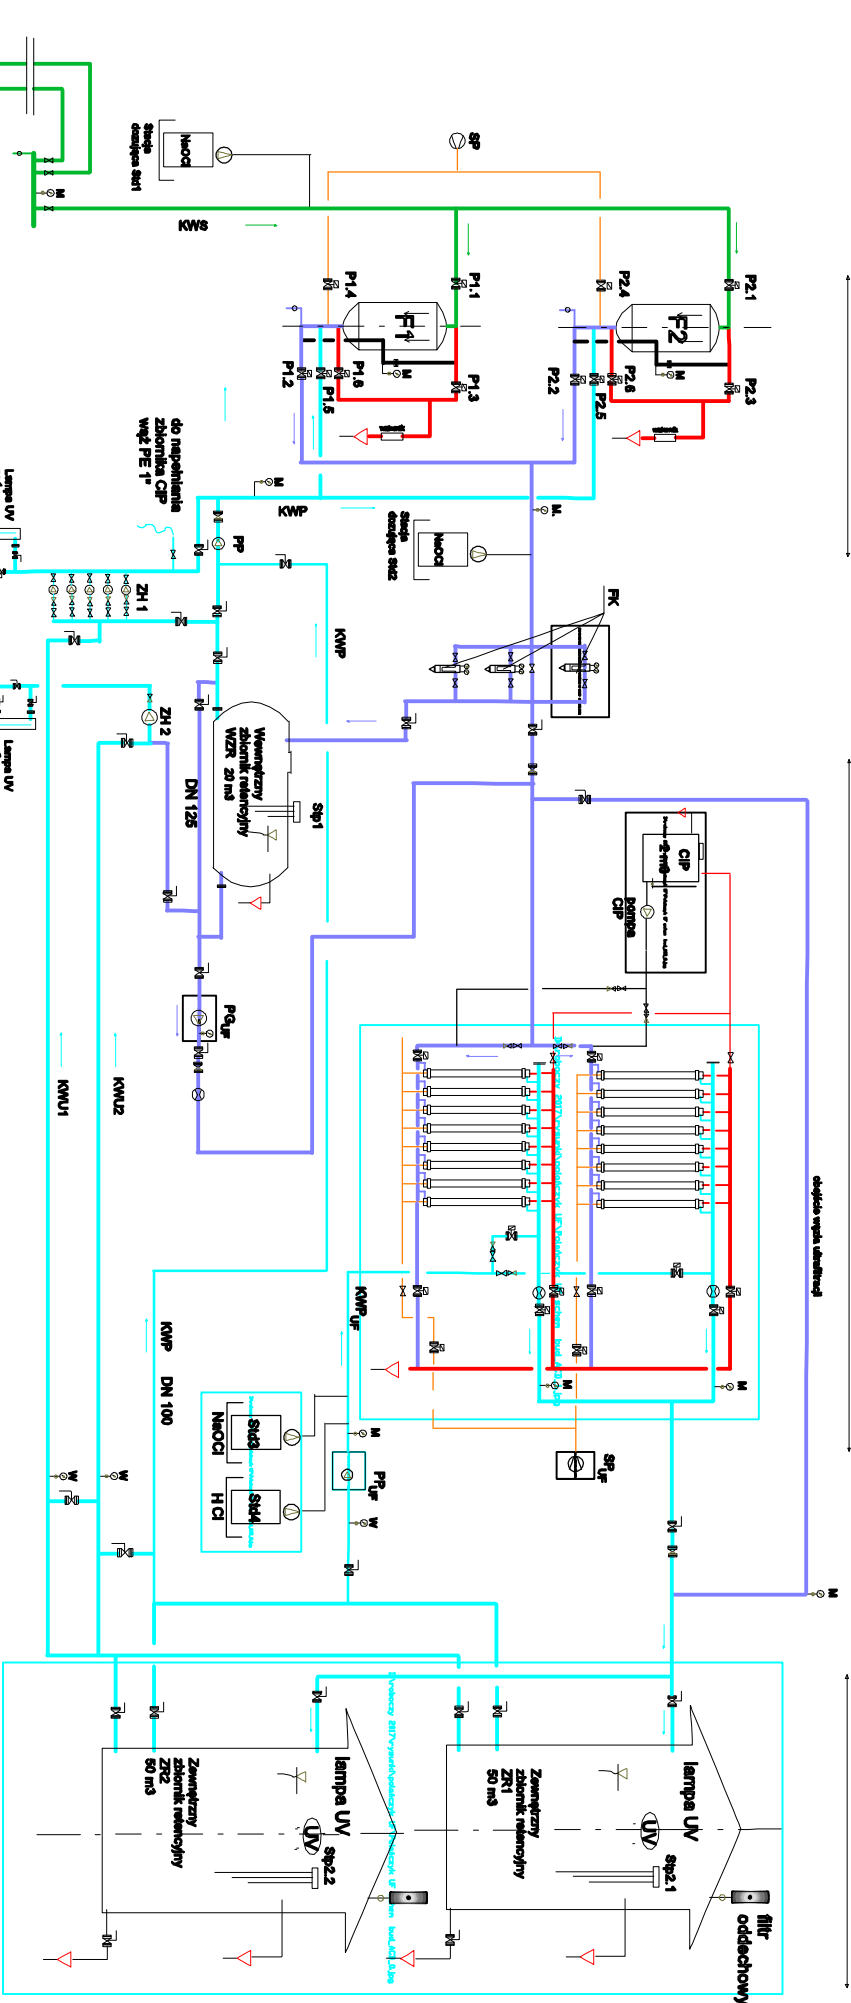





### Węzeł refleksji (nowy)



-  elementy nowe
-  rurociągły wody surowej
-  rurociągły wody przeziłowanej
-  rurociągły wody uzatłowanej
-  rurociągły popłuczyn
-  rurociągły powłtżza
-  przewody łłoczne stacji dozujących
-  punkt odbioru popłuczyn

- manometr**  **wakuometr**  **miernik przepływu**  **przepustnica z natężeniem**  **przepustnica ręczna**  **kłapa zwrotna**  **zawór zwrótny**  **zawór oddzielający** 

- |                 |  |
|-----------------|--|
| F1 / F2         | filtry głowne                                |
| PG              | pompa głębinowa                              |
| Pws             | pompy wody surowej - wspomagające            |
| Z/H1 / Z H2     | zestawy hydrotorowe                          |
| SK1 / SK2       | stacje dozujące                              |
| SK3/4           | stacje dozujące do czyszczenia chemiaicznego |
| FK              | filtry końcowe                               |
| SP              | dmuchawa filtry głownych                     |
| PP              | pompa płukania                               |
| PG <sub>1</sub> | pompa zasysająca węża ultratracji            |
| PP <sub>1</sub> | pompa płukająca węża ultratracji             |
| SP <sub>1</sub> | kompresor węża ultratracji                   |
| CL <sub>1</sub> | złotnik płukania chemiaicznego               |
| SD...           | sterownik poziomu nr ....                    |

Podmiot	R.P.	
Data	04.01.7	
Podjęcie	wzika	
Nazwa	Jasany Pielęgniarki	
Nr sprawy	444/02	
Specj.	Inne niż listy adreśowe	
Przebieg	Przebiegowa z wyjąz 2	
Podatnik	Dzienny Specj. Uprządkowa Wzody w miasteczku Pielęgniarki CZĘŚĆ TERMOLOGICZNA	
Podatnik	SOCIETAT DZDZDZ	
Nr sprawy	Zestawienie danych:	
	416/7 - 01	