



Węzeł filtracji mechanicznej
(istniejący)

Węzeł ultrafiltracji
(nowy)

Węzeł retencji
(nowy)

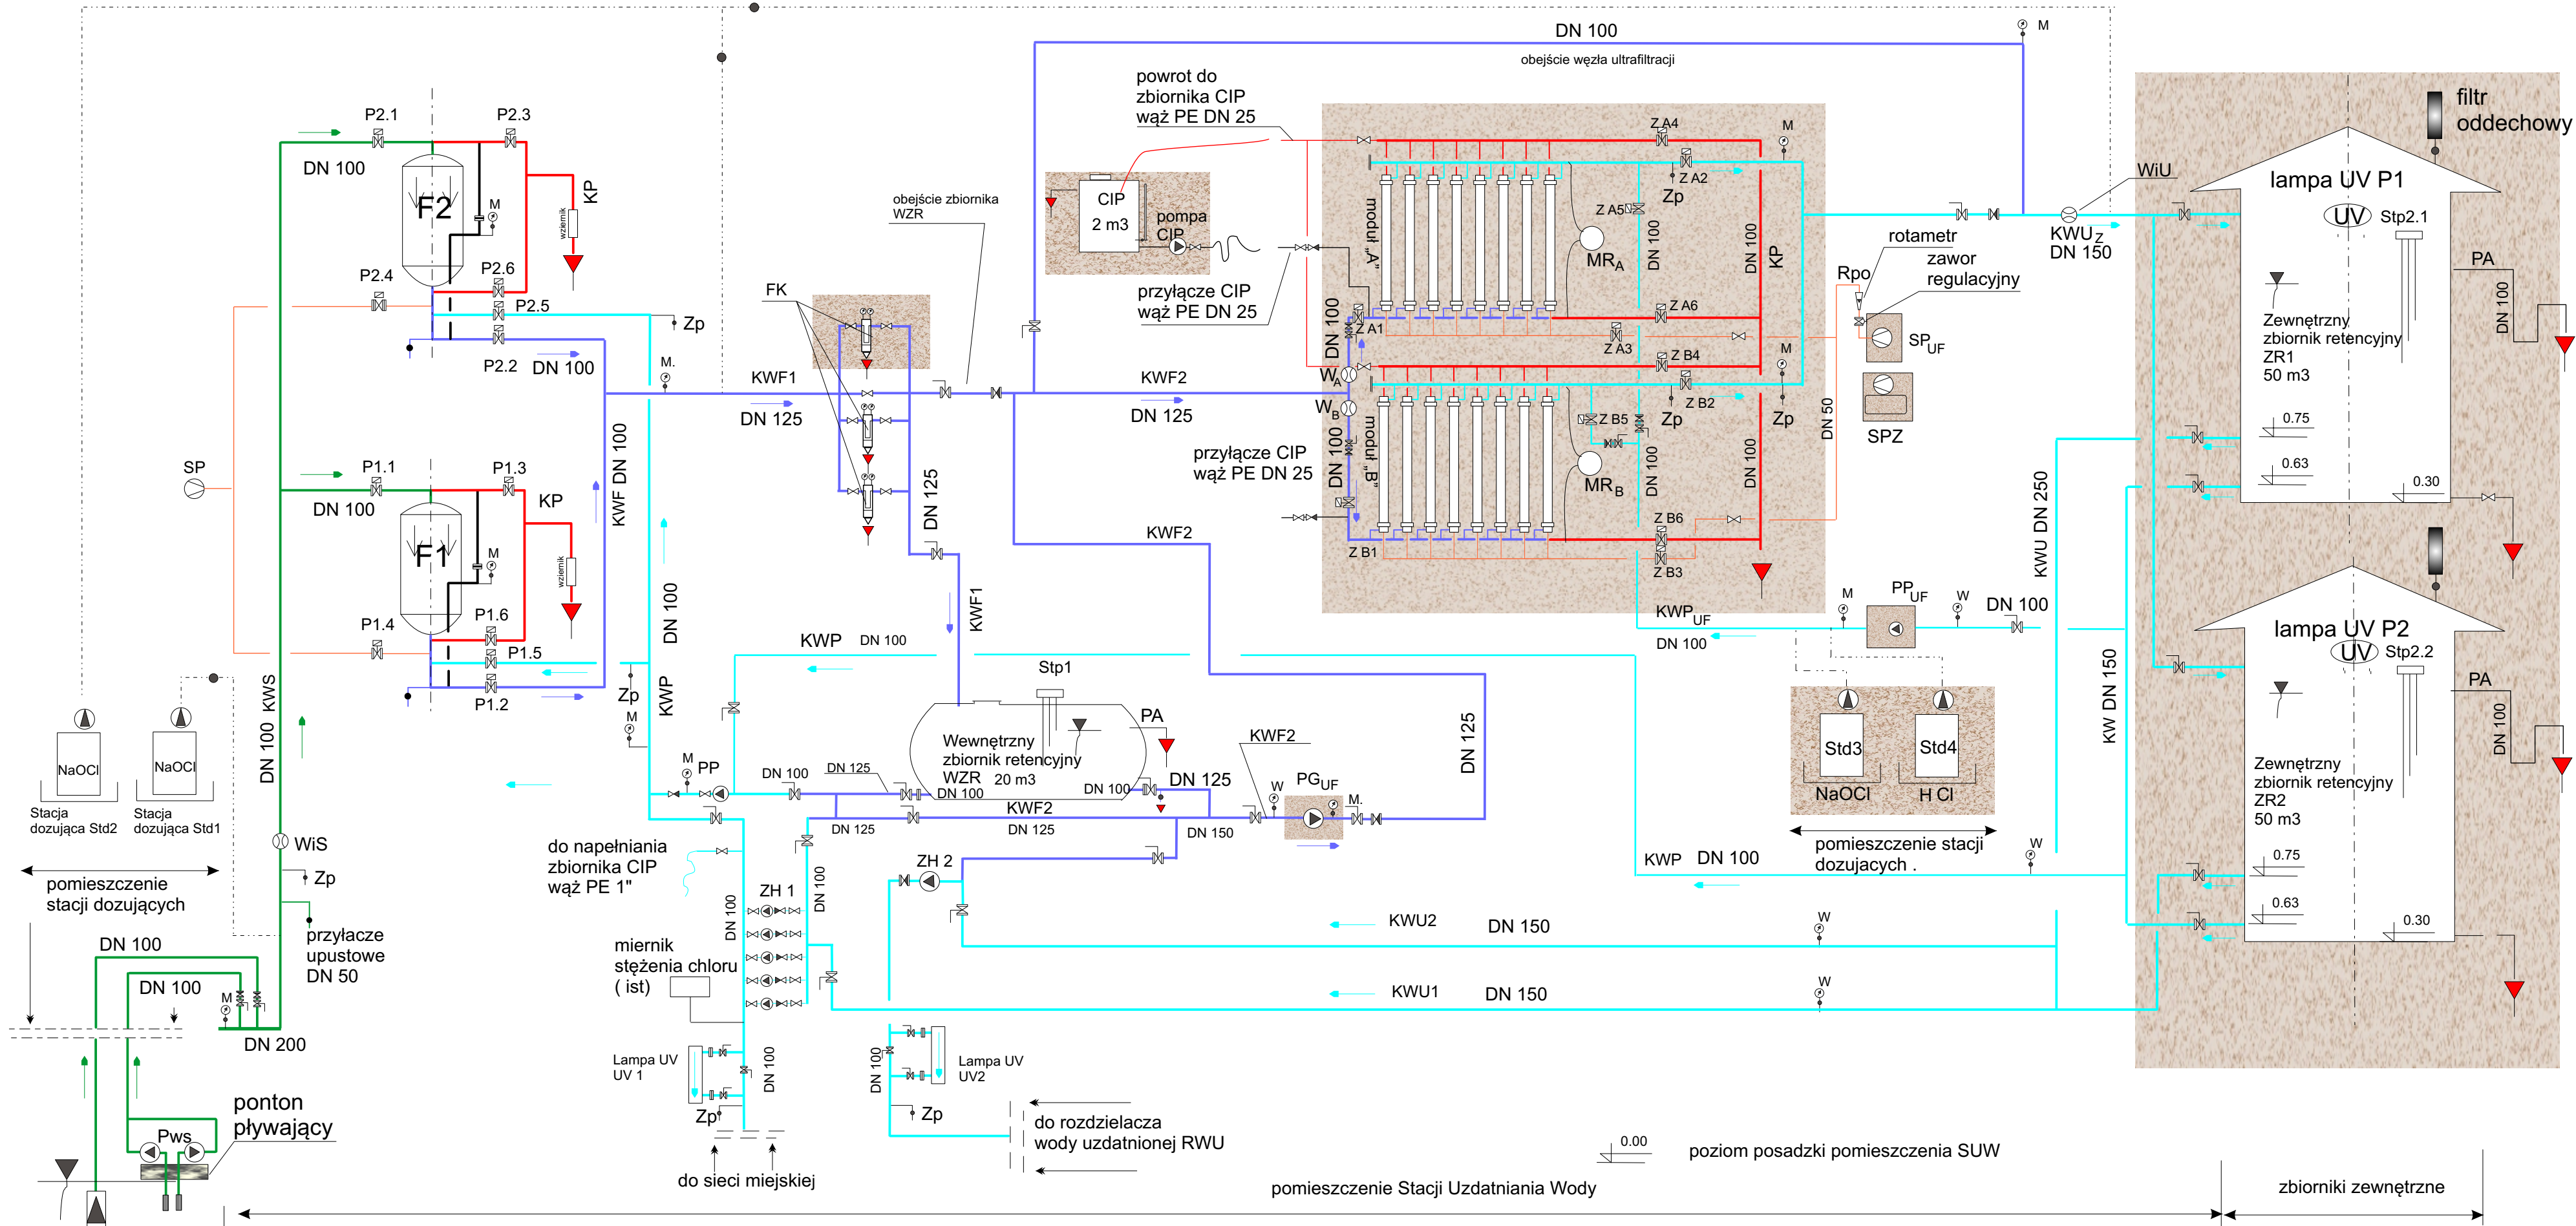

- MR manometr różnicowy
PA przelew awaryjny
ZA... zawór z napędem modułu A nr...
ZB... zawór z napędem modułu B nr ...
SPZ kompresor zaworów pneumatycznych
Zp zawór probobiorczy
M manometr
W wakuometr
miernik przepływu
przepustnica z napędem
przepustnica ręczna
kłapa zwrotna
zawór zwrotny
zawór odcinający
- F1 / F2 filtry główne
PG pompa głębinowa
Pws pompy wody surowej - wspomagające
Z.H1 / Z.H2 zestawy hydroforowe
Std1 / Std2 stacje dozujące
Std3/4 stacje dozujące do czyszczenia chemicznego
FK filtry końcowe
SP dmuchawa filtrów głównych
PP pompa płuczna
PG_{UF} pompa zasilająca węzła ultrafiltracji
PP_{UF} pompa płuczająca węzła ultrafiltracji
SP_{UF} kompresor węzła ultrafiltracji
CIP zbiornik płukania chemicznego
Stp... sterownik poziomu nr

Data	Projektant	P.P.
Podpis	05.2017r	„BIPROMA G-1”
Nazwisko	Janusz Piechowicz	Gliwice
Nr upraw.	444/02	
Specj.	Instalacje i sieci sanitarnie	
Format:	Gmina Solina 38-401 Polanów, ul. Wajaska 2	PBW
Rodzaj k:	Przebudowa i Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Polanów	Zastępuje rysunek: Nr rysunku: 416/2/T – 0.1
	CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA SCHEMAT TECHNOLOGICZNY	