



Stacja dozująca STd3

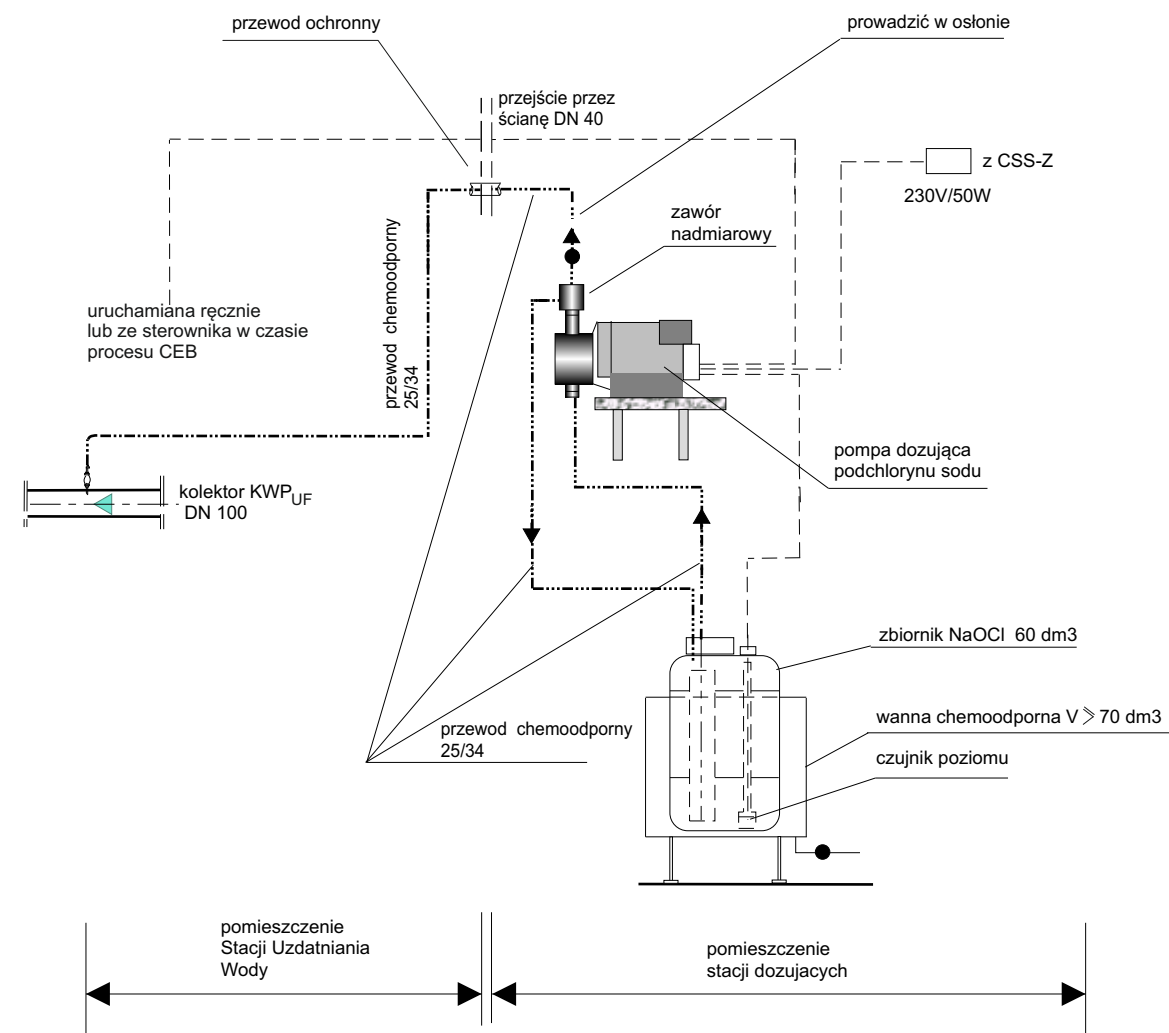

Stacja dozująca STd4

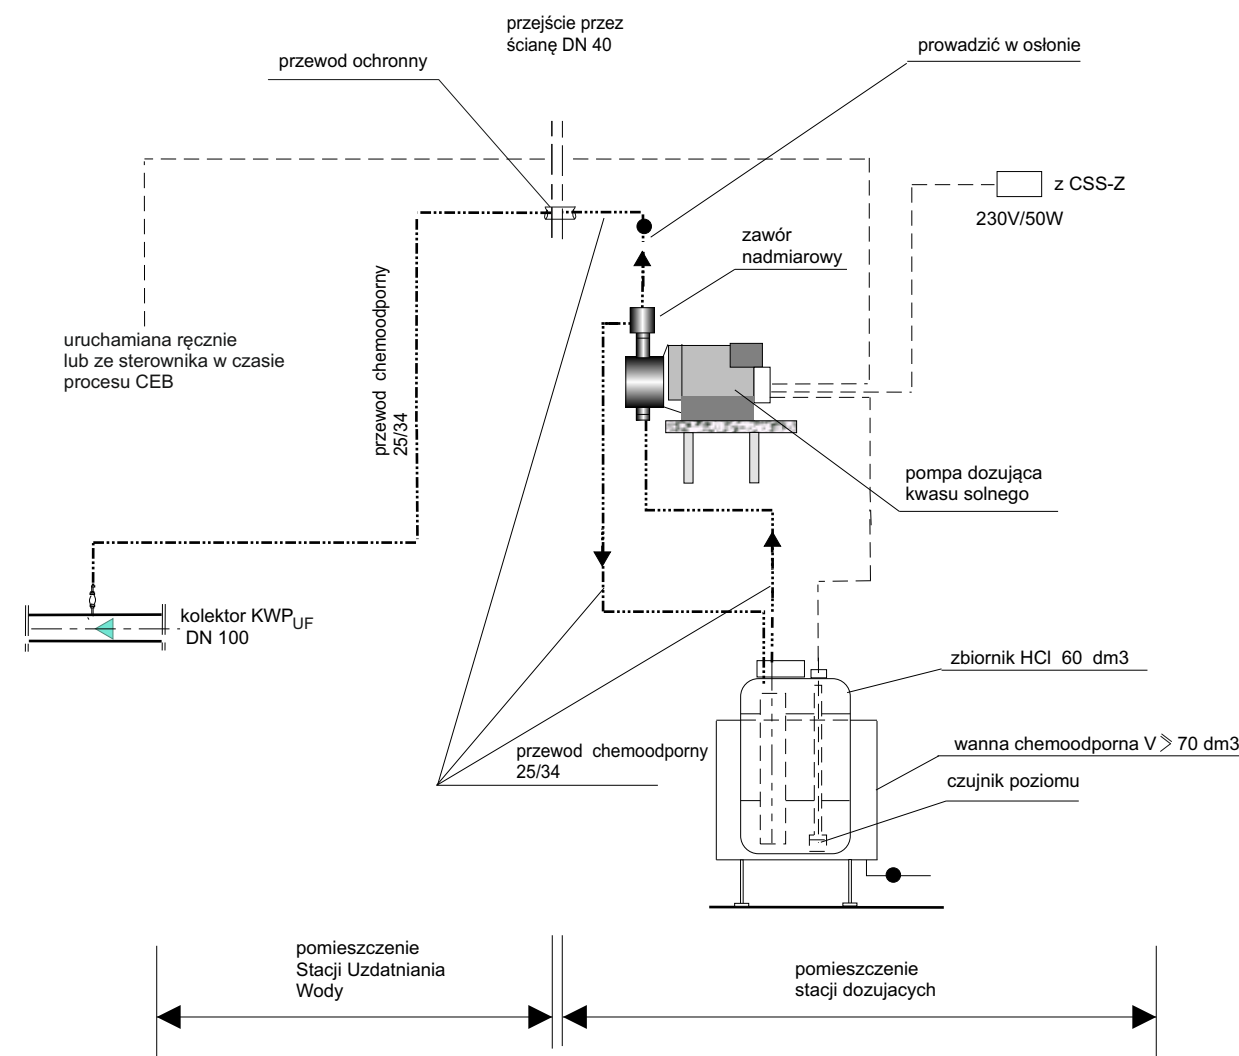

- kolektor KWP_{UF}
DN 100

kolektor wody płuczonej
modułów UF
- -----

●

○
- przewody tłoczne 25/34 PN 10

przewody ssawne/ powrotne 25/34 PN 10

przewody sterujące i zasilające

zawór kołowy chemoodporny

inżektor wtryskowy z zaworem zwrotnym
wykonanie chlororodopne

wymiary w cm

	Projektant		P.P „BIPROMA G-1” Gliwice
Data	05.2017r		
Podpis	mgr inż.		
Nazwisko	Janusz Piechowicz		
Nr upraw.	444/02		
Specj.	Instalacje i sieci sanitarne		
Format:	Gmina Solina 38-610 Polańczyk, ul. Wiojska 2	PBW	Zastępuje rysunek: -----
Podziałka:	Przebudowa i Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Polańczyk		Nr rysunku:
-----	CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA		416/2/T – 0.11
	SCHEMAT PODŁĄCZENIA STACJI DOZOWANIA STD3 / STD4		