



PRZEKRÓJ A-A

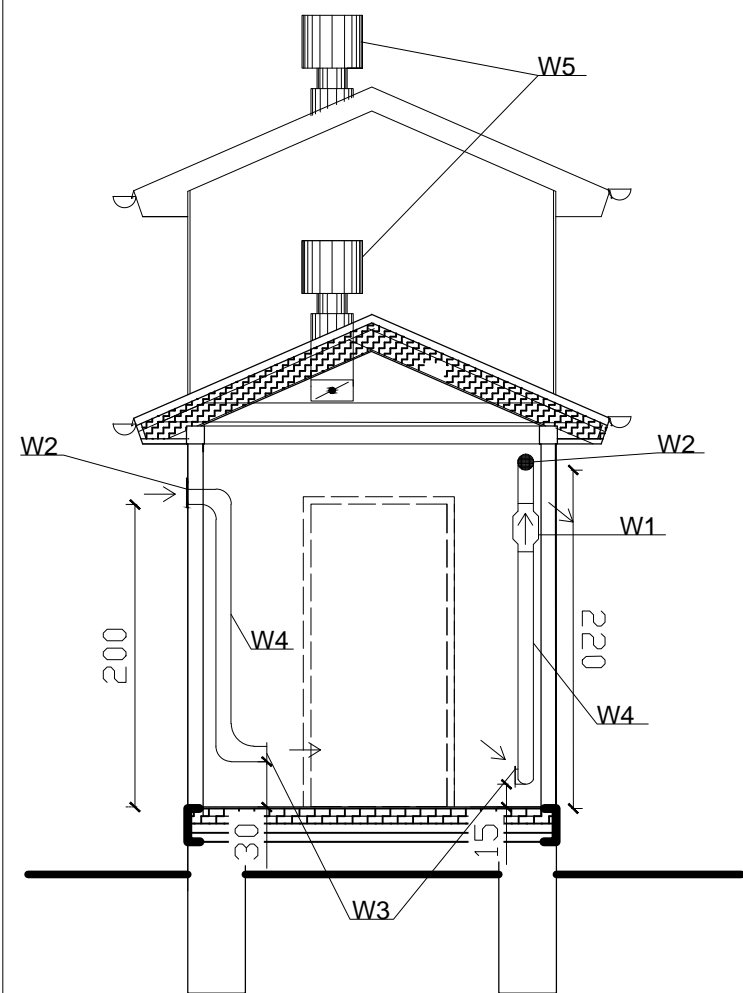


Szczegół 1

izolacja z wełny mineralnej gr. 5cm
w płaszczu z blachy aluminiowej

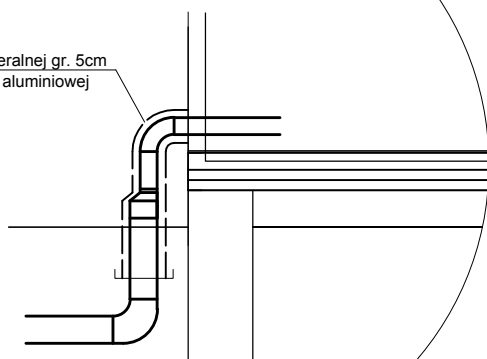

RZUT POZIOMU ±0,00

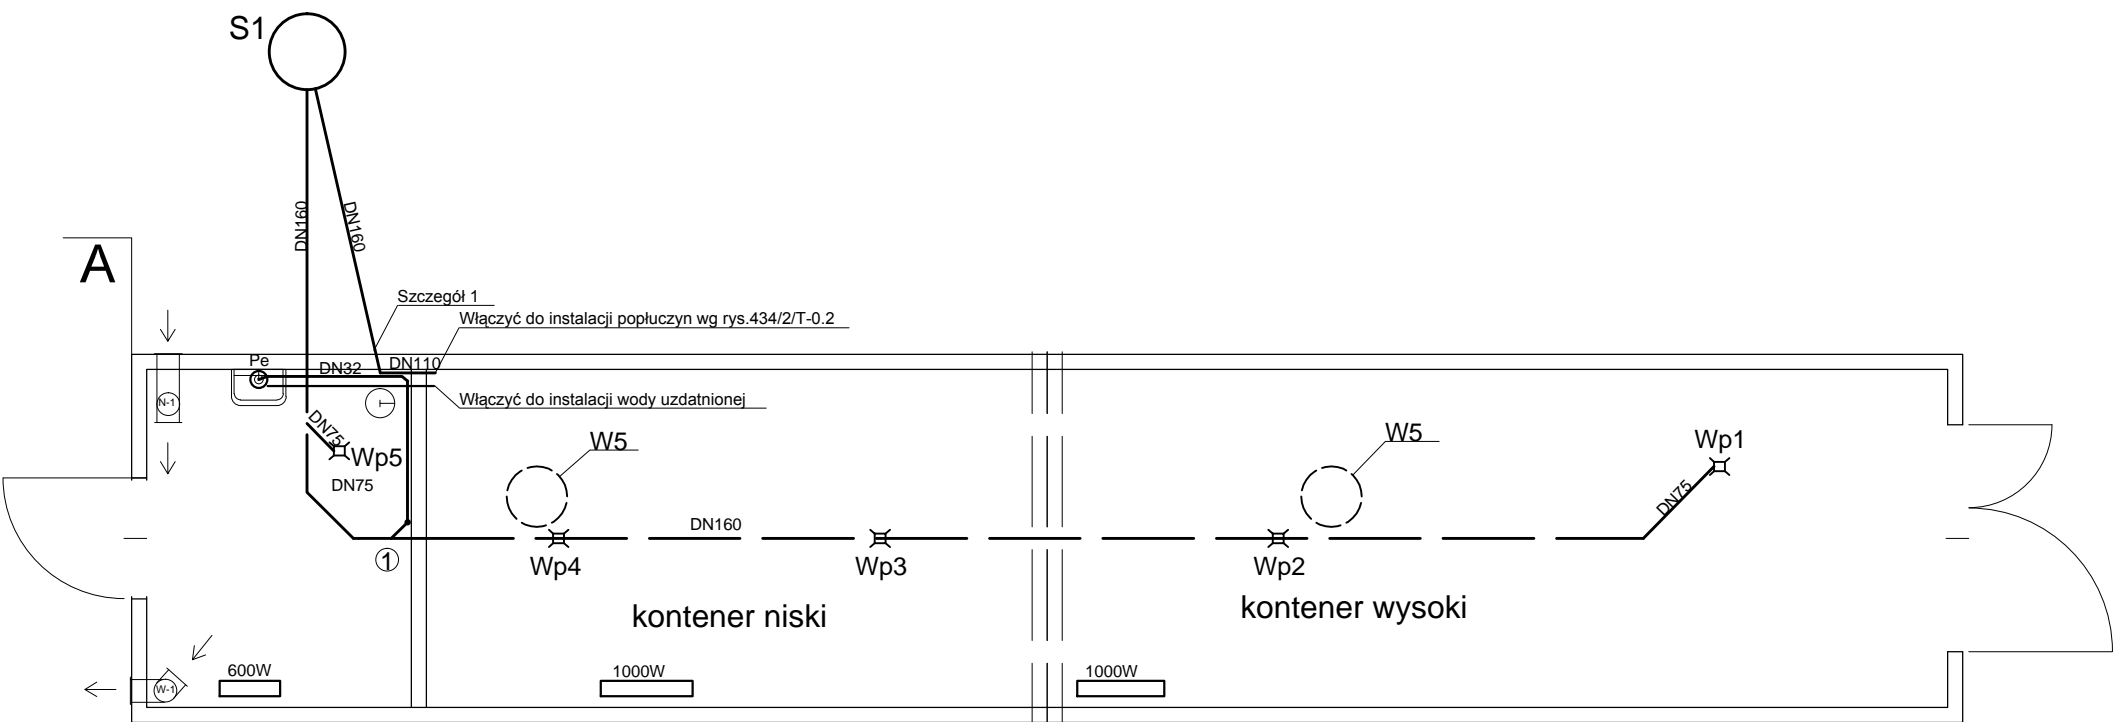

Legenda:

- instalacja wentylacji
- Pe -podgrzewacz elektryczny ciepłej wody
- instalacja kanalizacji
- instalacja wody zimnej
- grzejnik elektryczny z termostatem
- natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką
- W1 -wentylator kanałowy Vmax=180m³/s
- W2 -kratka wentylacyjna Ø100 z żaluzją
- W3 -kratka wentylacyjna
- W4 -rura SPIRO Ø100 izolowana w płaszczu z folii aluminiowej
- W5 -wywietrzak dachowy Ø200 typ B III z podstawą dachową i przepustnicą

	Rysował	Projektant	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	11.2018r	11.2018r	
Podpis			
Nazwisko	P.Zalewska	mgr inż. J.Piechowicz	Zastępuje rysunek:
Nr upraw.		nr.444/02- specjalność inst. i sieci sanit.	
Format:	GMINA SOLINA 38 610 POLAŃCZYKul.Wiejska 2	pW	
Podziałka:	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W BUKOWCU Część instalacje sanitarne RZUT PARTERU I PRZEKRÓJ A-A		Nr rysunku: 434/ 2/ S-01