


Profil podłużny przyłącza wodociągowego

Skala 1:500/500

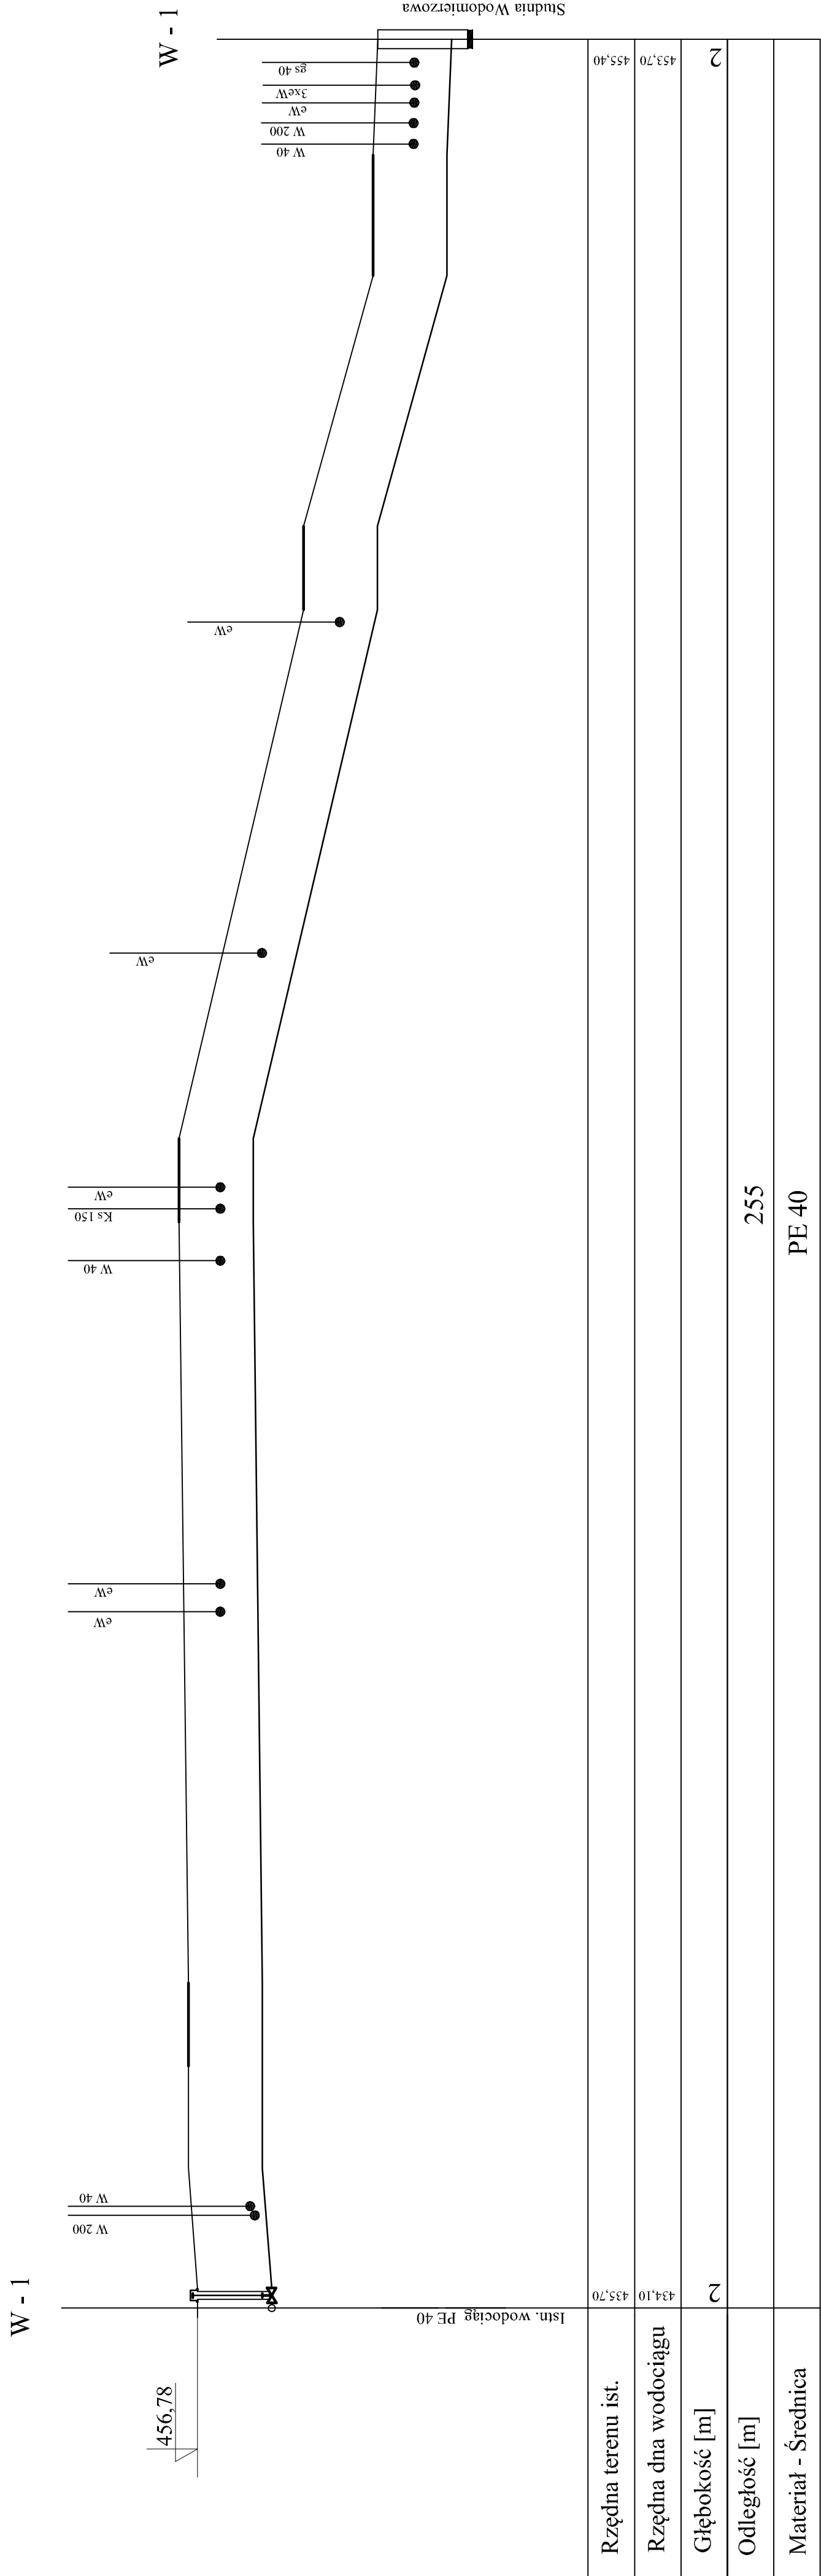

UWAGA !!!

W miejscach skrzyżowań projektowanej wody mineralnej PE 40 z kan. san., gazem, wodą, ener. elektryczną, należy dokonać kontrolnych odkrywek celem określenia rzeczywistego zagłębienia.

mgr. inż. PIOTR HUSAK ul. POMORSKA 14, 38-500 SANOK		TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO		
INWESTOR	GMINA SOLINA ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANČZYK	ADRES	GM. SOLINA, POLANČZYK DZ. NR 98/21 J.EWID.: 182105_2 SOLINA OBRĘB: 0011 POLANČZYK		
OPRACOWAŁ: mgr. inż. Piotr Husak	mgr. inż. Piotr Husak	podpis	mgr. inż. Piotr Husak PRZEDSIĘWZIĘCIE SANITARNIA	Tytuł	PROFIL
SPRAWDZIŁ:	upr. nr	podpis	FAZA	PB	DATA 04.2016 r.
				SKALA 1:500	NR ARK. S-02